

ADPSV 20W/m

KBELOVÉ TOPNÉ OKRUHY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- Topná část kabelového topného okruhu se nesmí krátit, ani jinak upravovat. Kráceny dle potřeby mohou být pouze studené přípojovací konce.
- Kabel musí být k podkladu instalován volně bez použití zvýšeného tahu. Opatrnosti dbejte zejména na tah na kabel v oblasti spojek. K podkladu nefixujte přímo spojku, ale pouze kabel před a za ní ve vzdálenosti cca 30 mm od okraje spojky. Spojka spojující studený konec a topný okruh nesmí být instalována v ohybu, kabel před i za spojkou fixujte rovně v délce alespoň 200 mm, poté může následovat ohyb. Ohyby kabelů by měly být plynulé s poloměrem min. 30 mm.
- Topné kabely se nesmějí dotýkat, ani křížit, vzdálenost topných kabelů od sebe je min. 30 mm.
- Spojka ani topný kabel nesmí být zataženy do instalační trubky.
- Jestliže je topný kabel nebo napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen nebo opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Topný kabel musí být napájen přes proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem $I_{An} \leq 30\text{mA}$. Doporučujeme každý topný celek/okruh topení vybavit samostatným proudovým chráničem.
- Topné kabely mohou být skladovány do teplotní odolnosti pláště (70°C) a instalovány při teplotě vyšší než -5°C a při provozu nesmí být vystaven teplotám vyšším než 70°C .
- Před pokládkou i po pokládce je nutné provést měření odporu topných okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty zapište do záručního listu. Tolerance naměřených hodnot $\pm 5 - 10\%$.
- Před pokládkou a po pokládce musí být provedeno měření izolačního odporu mezi topným vodičem a ochranným opletením – naměřená hodnota nesmí být nižší než $1\text{ M}\Omega$. Naměřené hodnoty zapište do záručního listu.
- Jakékoliv neshody ihned oznamte výrobcí nebo dodavateli a ukončete veškeré práce.
- Před použitím topného kabelu je nutno zkontrolovat štítkové údaje, jestli jsou ve shodě s požadovaným výrobkem.
- Dodavatel musí informovat ostatní dodavatele stavby o umístění topné jednotky a o rizicích z toho vyplívajících.
- Jiné použití než je v tomto návodu konzultujte s výrobcem.
- Přítomnost topného kabelu musí být viditelně vyznačena v rozvaděči nebo přípojovací krabici např. vylepením štítku a musí být součástí každé elektro dokumentace.



1. Popis zapojení

- Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50Hz. Krytí IP67.
- Plášť kabelu je odolný proti UV záření, teplotní odolnost pláště 70°C, samozhášivý.
- Ochranné opletení se připojuje na PE vodič.

2. Použití na rozmrazování okapů, svodů a střech, kde sníh nemůže volně odtávat

- Kabely instalované do okapních systémů poskytují ochranu před škodami způsobenými zamrznutím vody. Topné kabely rozpustí led a voda tak může volně odtékat.
- Kabely instalované na střechu poskytují ochranu v případě:
 - a) kdy sníh nemůže volně sjíždět ze střechy do okapů a hromadí se u protisněhových zábran nebo v úžlabích, kde dochází k nesměrnému přetěžování střešní krytiny hromadícím se mokrým sněhem,
 - b) kdy sníh nemůže volně sjíždět ze střechy do okapů a hromadící se voda pod sněhovou bariérou vztlíná mezi střešní krytinou a zatéká do objektu,
 - c) kdy sníh sjíždějící ze střechy tvoří nad okapem převis a nestéká do okapového žlabu.


Tyto systémy se vždy kombinují s uložením kabelu do okapových žlabů a svodů (např. pilkovaním). V případě montáže na střechu se musí zajistit, aby sjíždějící sníh nepoškodil (nestrhnul) topný kabel.

a) Dimenzování

U běžných okapů a svodů (Ø 150 mm) se instaluje topný příkon 30–40 W/m, v nadmořských výškách 1000 m a výše dle místního posouzení, minimálně však 60 W/m. Kabely ve žlabech a svodech by neměly mít větší rozteč než 80 mm. Plošný příkon kabelů v okapech a na střechách by měl činit 250 W/m² až 300 W/m². V nadmořských výškách nad 1000 m by neměl být nižší než 300 W/m².

b) Montáž

- Pro uchycení topného kabelu do klasického žlabu a svodu (Ø 150 mm) slouží „příchytka do žlabu“ a „příchytka do svodu“ (příchytka do svodu se fixují řetězem). Vzdálenost mezi příchýtkami by neměla být větší než 25 cm.
- Pro uchycení topného kabelu v atypických žlabech, úžlabích a na střechách se používá střešní úchyt „C“, popřípadě speciální uchycení dle místních podmínek. Topný kabel se fixuje čtyřmi příchýtkami na jeden metr délky.

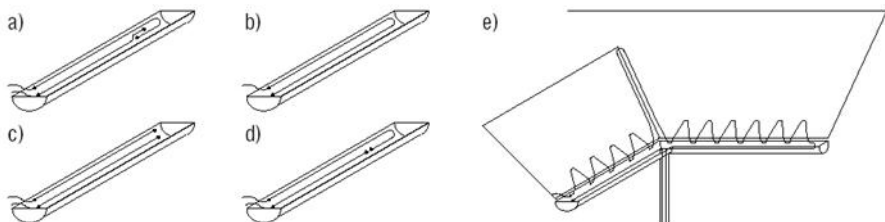

c) Regulace

Z hlediska úspory provozu je potřeba instalaci vybavit regulátorem z aktuální nabídky firmy FENIX, například EBERLE EM 524 89 + vlhkostní sonda ESD 524003 + teplotní čidlo TFD 524004, nebo diferenčním regulátorem vhodným pro menší aplikace a dobře zateplené střechy EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. Doporučené nastavení teploty -5°C až +3°C.

3. Záruka, reklamace

Dodavatel kabelových okruhů ECOFLOOR poskytuje záruku na její funkčnost po dobu 24 měsíců ode dne instalace potvrzené na záručním listě (instalace musí být provedena maximálně 6 měsíců od data prodeje) pokud je:

- doložen záruční list a doklad o zakoupení,
- dodržen postup dle tohoto návodu,
- doloženy údaje o pokládce kabelu, zapojení a výsledcích měření izolačního odporu topného kabelu.

Reklamace se uplatňuje písemně u firmy, která provedla instalaci, případně přímo u výrobce.

Reklamační řád je také na <http://www.fenixgroup.cz>



Fenix s.r.o.

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>

ADPSV 20W/m

CABLE HEATING CIRCUITS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- The heating part of the cable heating circuit may not be shortened or otherwise adjusted in any way. Only the cold connection ends may be shortened, as needed.
- **The heating cable must not be installed in high tension, especially sections near cold connection end connectors. Do not fix the connector directly, fix only heating cable or cold end at least 30mm from the connector. The connector joining the cold connection end and the heating circuit must not be installed in a bend, cable have to be fixed straight in minimal length of 50mm in both directions next to the connector. Bends of the cable should be smooth with minimal bend radius of 30mm.**
- **The heating cables may neither touch nor cross one another. The minimum distance between the cables is 30 mm.**
- **The coupling or heating cable must not be pulled into the installation pipe.**
- If the heating or power supply cables are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person in order to prevent a dangerous situation from arising.
- The heating cable must be supplied with electricity by means of a residual current circuit breaker with rated actuating current of $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$. We recommend that each heating unit/circuit be equip-ped with a separate residual current device.
- The heating cables may be stored at temperatures up to the resistance of the jacket (70°C) and installed at a temperature of greater than -5°C. When in use, the cables may not be exposed to temperatures exceeding 70°C.
- Before and after laying the cables, it is necessary to measure the resistance of the heating circuits. The measured values should be equal. Record the measured values in the certificate of warranty. The tolerance of the measured values is $\pm 5\text{--}10\%$.
- Before and after laying the cables, it is necessary to measure the insulation resistance between the heating conductor and the protective braiding. This measured value may not be less than 1 M Ω . Record the measured values in the certificate of warranty.
- In case of any discrepancies, you should report these immediately to the manufacturer or supplier and discontinue the work completely.
- Before using the heating cable, it is necessary to check whether the data on the label is in accordance with your requested product.
- The supplier must inform other construction suppliers of the place where the heating unit is installed and of the related risks.
- Any manner of use different from those specified in this user guide should be consulted with the manufacturer.
- The presence of the heating cable must be made evident by the posting caution signs or markings in the fuse box and be part of electrical documentation.



1. Description and connection

- The heating cables should be connected to a 230V, 50Hz electricity network. Degree of protection: IP67.
- The cable jacket is resistant to UV radiation, jacket temperature resistance is 70°C, and it is self-extinguishing.
- The protective braiding is to be connected to the PE protective conductor.

2. Use in thawing gutters, downspouts and roofs where snow does not melt on its own

- Cables installed in guttering systems provide protection against damage caused by freezing water. The heating cables melt the ice so that water may flow out freely.
- Cables installed on a roof provide protection in the following cases:
 - a) when snow cannot slide down on its own from the roof into the gutters and it accumulates at the snow-breaking barriers or valleys, causing the roof covering to be overloaded excessively due to the accumulated wet snow,
 - b) when snow cannot slide down on its own from the roof into the gutters and so the accumulated water below the snow barrier creeps in through the roof covering and leaks into the building, and
 - c) when snow sliding down from the roof forms into a cornice and does not flow into the gutters.

These systems are always combined with laying the cable into the gutters and downspouts (for example, by laying the cables in a saw-toothed pattern).


If installed on a roof, the heating cable must be prevented from being damaged (torn away) by sliding snow.

a) Dimensioning

For regular gutters and downspouts (Ø 150 mm), the unit is installed for a heat output of 30–40 watts/meter. For altitudes of 1,000 m and more above sea level, the heating output should be based on local conditions but be at least 60 W/m. The spacing between the cables in the gutters and downspouts should not be more than 80 mm. The surface-area output of the cables in the gutters and on the roofs should be 250 W/m² to 300 W/m², and not less than 300 W/m² for altitudes of more than 1,000 m above sea level.

b) Installation

- To attach the heating cable into a standard gutter or downspout (Ø 150 mm), use a “gutter clip” or a “downspout clip” (clips to the downspouts are to be fixed by a chain). The distance between the clips should not be more than 25 cm.
- To attach the heating cable in atypical gutters, valleys, and on roofs, use a “C” roof clip or a special clipping method according to local conditions. The heating cable is fixed using four clips per meter of cable length.

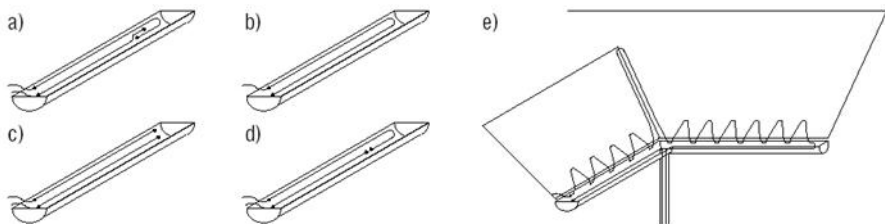

c) Regulation

For economical operation it is necessary to install a thermostatic regulator, which is currently available at FENIX – for example, the EBERLE EM 524 89 + moisture probe ESD 524003 + thermal sensor TFD 524004. Or you should install a differential regulator that is suitable for smaller-sized applications and roofs that are well insulated externally: EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. It is recommended to set the temperature to -5°C to +3°C.

3. Warranty, claims

ECOFLOOR, supplier of the cable circuits, provides a warranty period of 24 months for the product's functionality, beginning from the date of its installation that is confirmed in the certificate of warranty (installation must be made at latest within 6 months from the date of purchase), provided that:

- a certificate of warranty and proof of purchase are submitted,
- the procedure described in this user guide has been followed, and
- data on laying and connecting the cable and the resulting measured values of the insulation resistance of the heating cable are provided.

Claims may be made in writing at the company that performed the installation, or directly to the manufacturer.

The claims procedure also is available at the website <http://www.fenixgroup.cz>



Fenix s.r.o.

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>

ADPSV 20W/m

KABELHEIZKREISE

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- Der Heizteil des Kabelheizkreises darf nicht gekürzt oder anderweitig verändert werden. Lediglich die Kaltanschlüssen dürfen bei Bedarf gekürzt werden.
- **Das Kabel muss locker auf dem Untergrund verlegt werden, ohne es zusätzlich zu spannen. Achten Sie besonders auf die Kabelspannung im Bereich der Kupplungen. Befestigen Sie die Kupplung nicht direkt auf dem Untergrund, sondern nur das Kabel davor und dahinter in einem Abstand von ca. 30 mm zum Kupplungsrand. Die Kupplung, die den Kaltanschluss mit dem Heizkreis verbindet, darf nicht gebogen werden. Verlegen Sie das Kabel davor und dahinter mindestens 200 mm gerade, erst danach kann eine Biegung erfolgen. Kabelbiegungen sollten sanft mit einem Radius von mindestens 30 mm ausgeführt werden.**
- Die Heizkabel dürfen sich nicht berühren oder kreuzen. Der Abstand zwischen den Heizkabeln beträgt mindestens 30 mm.
- Weder die Kupplung noch das Heizkabel dürfen in das Installationsrohr gezogen werden.
- Bei Beschädigung des Heizkabels oder des Netzkabels muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht oder repariert werden, um Gefahrsituationen zu vermeiden.
- Das Heizkabel muss über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ angeschlossen sein. Wir empfehlen, jede Heizeinheit/jeden Heizkreis mit einem separaten FI-Schalter auszustatten.
- Die Heizkabel können bis zur Temperaturbeständigkeit des Gehäuses (70°C) gelagert und bei einer Temperatur über -5°C verlegt werden. Im Betrieb dürfen sie keiner Temperatur über 70°C ausgesetzt werden.
- Vor und nach der Verlegung muss der Widerstand der Heizkreise gemessen werden. Die Messwerte müssen übereinstimmen. Tragen Sie die Messwerte in die Garantiekarte ein. Die Toleranz der Messwerte beträgt $\pm 5\text{--}10\%$.
- Vor und nach der Verlegung muss der Isolationswiderstand zwischen Heizdraht und Schutzgeflecht gemessen werden. Der Messwert darf nicht unter $1 \text{ M}\Omega$ liegen. Tragen Sie die Messwerte in das Garantiezertifikat ein.
- Melden Sie Abweichungen unverzüglich dem Hersteller oder Lieferanten und stellen Sie alle Arbeiten ein.
- Prüfen Sie vor der Verwendung des Heizkabels die Daten auf dem Etikett, um sicherzustellen, dass sie dem benötigten Produkt entsprechen.
- Der Lieferant muss andere Bauunternehmen über den Standort des Heizgeräts und die damit verbundenen Risiken informieren.
- Wenden Sie sich bei anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszwecken an den Hersteller.
- Das Vorhandensein des Heizkabels muss im Verteilerkasten oder Anschlusskasten deutlich sichtbar gekennzeichnet sein, z. B. durch Anbringen eines Etiketts, und Bestandteil jeder Elektroinstallationsdokumentation sein.



1. Beschreibung und Anschluss

- Die Heizkabel werden zum System 230 V, 50 Hz angeschlossen .Schutzart IP 67.
- Der Kabelmantel ist UV-beständig, seine Warmfestigkeit beträgt 70°C, er ist selbstlöschend.
- Die Schutzumflechtung ist zum PE Leiter anzuschließen.

2. Verwendung für Enteisung von Dachrinnen, Fallrohren und Dächern, wo der Schnee frei nicht abtauen kann

- Die in die Traufensysteme installierten Kabel gewähren den Schutz vor den durch Wasservereisung verursachten Schäden. Die Heizkabel schmelzen das Eis und das Wasser kann frei ablaufen.
- Die auf dem Dach installierten Kabel gewähren den Schutz in den folgenden Fällen:

a) der Schnee kann aus dem Dach in Dachrinnen nicht frei rutschen und sammelt sich bei den Schneeschutzanlagen oder in Kehlen an, wo übermäßige Überlastung des Dachdeckmaterials durch den sich häufenden, nassen Schnee vorkommt,

b) der Schnee kann aus dem Dach in Dachrinnen nicht frei rutschen und das unter der Schneeschutzanlage sich häufende Wasser steigt zwischen dem Dachdeckmaterial auf und dringt in das Objekt ein,

c) der aus dem Dach rutschende Schnee bildet einen Überhang bei der Dachrinne und rutscht in die Dachrinne nicht.


Diese Systeme werden immer mit der Verlegung des Kabels in Dachrinnen und Fallrohren kombiniert. Bei der Montage auf den Dach ist zu sichern, dass der rutschende Schnee das Heizkabel nicht beschädigt (herunterreißt).

a) Dimensionierung

Bei den üblichen Dachrinnen und Fallrohren (ø 150 mm) wird der Heizleistungsbedarf von 30-40 W/m installiert, in der Seehöhe von 1000 m und mehr dann gemäß der lokalen Bewertung, mindestens doch 60 W/m. Der Mittena-bstand der Kabel in den Dachrinnen und Fallrohren sollte nicht 80 mm überschreiten. Der Flächenleistungsbedarf der Kabel in den Dachrinnen und auf den Dächern sollte 250 W/m² bis 300W/m² betragen. In der Seehöhe über 1000 m sollte er mindestens 300 W/m² sein.

b) Montage

- Zu Befestigung des Heizkabels in der klassischen Dachrinne und Fallrohr (ø 150 mm) dienen die „Dachrinnenschelle“ und „Fallrohrschelle“ (die Fallrohrschellen werden mit einer Kette befestigt). Der Abstand zwischen den Schellen sollte 25 cm nicht überschreiten.
- Für die Befestigung des Heizkabels in atypischen Dachrinnen, Kehlen und auf den Dächern verwendet man die Dachverankerung „C“, eventuelle spezielle Befestigung gemäß den lokalen Bedingungen. Das Heizkabel wird mittels vier Schellen auf einem Längemeter befestigt.

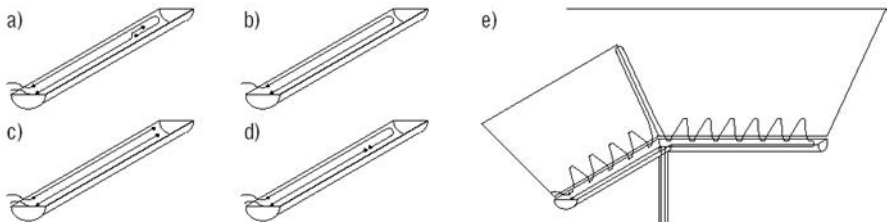

c) Regelung

Wegen den Betriebseinsparungen ist die Installation mit einem Regler aus dem aktuellen Angebot der Firma FENIX zu versehen, z.B. EBERLE EM 524 89 + Feuchtigkeitsfühler ESD 524003 + Temperaturfühler TFD 524004, oder es ist möglich sie mit dem Differenzregler zu versehen, der für kleinere Anwendungen und gut isolierte Dächer geeignet ist - EBERLE DTR-E 3120, EB-Therm 800. Empfohlene Temperatureinstellung: von -5°C bis +3°C.

3. Garantie, Reklamationen

Der Lieferant der Kabelkreise ECOFLOOR gewährt auf ihre Funktionsfähigkeit die Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab dem Tag der im Garantieschein bestätigten Installierung (die Installierung ist höchstens innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag des Verkaufs durchzuführen), falls:

- der Garantieschein und Verkaufsbeleg vorgelegt sind,
- das Verfahren nach dieser Anleitung eingehalten ist,
- die Angaben über Verlegung des Kabels, Anschluss und Ergebnisse der Isolierungswiderstandmessung des Heizkabels nachgewiesen sind.

Die Reklamation ist in schriftlicher Form bei der Firma, die die Installierung durchführte, eventuell direkt bei dem Hersteller zu erheben.

Die Reklamationsordnung ist auch auf <http://www.fenixgroup.cz> zu finden.



Fenix s.r.o.

Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>

ADPSV 20W/m

КОНТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ KBEL

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- Нагревательная часть нагревательного контура кабеля не должна укорачиваться или каким-либо образом модифицироваться. При необходимости допускается укорачивание только холодных концов.
- Кабель должен быть установлен на основание свободно, без приложения повышенного натяжения. Особое внимание следует уделять натяжению кабеля в области муфты. Не крепите муфту непосредственно к основанию, а только кабель перед ней и за ней на расстоянии примерно 30 мм от края муфты. Муфта, соединяющая холодный конец и нагревательный контур, не должна устанавливаться на изгибе. Кабель должен быть закреплен перед муфтой и за ней прямолинейно на расстоянии не менее 200 мм, после чего возможен изгиб. Изгибы кабеля должны быть плавными, с радиусом не менее 30 мм.
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться или пересекаться, расстояние между ними должно быть не менее 30 мм.
- Муфта или нагревательный кабель не должны быть затянуты в монтажную трубу.
- В случае повреждения нагревательного кабеля или кабеля питания, во избежание опасной ситуации, их замена или ремонт должны осуществляться производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
- Нагревательный кабель должен быть подключен к устройству защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания $I_{\Delta n} \leq 30$ мА. Рекомендуется оснащать каждый нагревательный элемент/контур обогрева отдельным УЗО.
- Нагревательные кабели можно хранить при температуре, не превышающей температуру оболочки (70 °C), устанавливать при температуре выше -5 °C и не подвергать воздействию температур выше 70 °C во время эксплуатации.
- Перед и после прокладки необходимо измерить сопротивление нагревательных контуров. Измеренные значения должны совпадать. Запишите измеренные значения в гарантийный талон. Допустимое отклонение измеренных значений составляет $\pm 5-10\%$.
- Перед укладкой и после неё необходимо измерить сопротивление изоляции между нагревательным кабелем и защитной оплеткой. Измеренное значение должно быть не менее 1 МОм. Запишите измеренные значения в гарантийный талон.
- Немедленно сообщите производителю или поставщику о любых расхождениях и прекратите все работы.
- Перед использованием нагревательного кабеля необходимо проверить данные на этикетке, чтобы убедиться в их соответствии требуемому изделию.
- Поставщик должен проинформировать других строительных поставщиков о месте установки нагревательного элемента и связанных с этим рисках.
- По вопросам использования, не предусмотренного настоящим руководством, проконсультируйтесь с производителем.
- Наличие нагревательного кабеля должно быть наглядно обозначено на распределительном щите или соединительной коробке, например, путём наклеивания этикетки, и должно быть включено в каждую электротехническую документацию.



1. Описание и схема соединения

- Нагревательные кабели присоединяются к сети 230 В, 50 Гц. Степень защиты IP67.
- Оболочка кабеля самогасящаяся, стойкая к УФ излучению, температуроустойчивость оболочки 70°C.
- Защитная оплётка присоединяется к РЕ проводу.

2. Применение для антиобледенительной защиты желобов, водосточных труб и крыш, когда снег не может таять произвольно

- Кабели, вмонтированные в водосточные системы, позволят избежать неприятностей, вызванных замерзшей водой. От тепла нагревательного кабеля лед растает, и вода может свободно вытекать.
- Кабели, протянутые по крыше, защищают в следующих случаях:

а) когда снег не может свободно сползать по крыше в водосточную трубу и скапливается у снегозаградительных барьеров или в ендове, вызывая тем самым перегрузку кровельного покрытия мокрым снегом;

б) когда снег не может свободно сползать по крыше в водостоки и скапливающаяся талая вода под снежным покровом просачивается сквозь зазоры в кровельном покрытии внутрь объекта;

с) когда снег, сползающий с крыши, свисает над желобом и не стекает в водосток.

В случае использования подобных систем всегда следует считаться с тем, что кабель будет протянут в желобах и водостоках (с надлежащим креплением).


При монтаже на крышу надо принять меры, чтобы сползающий снег не мог повредить (не сорвал) нагревательный кабель.

а) Расчет параметров

При стандартных желобах и водостоках ($\square$ 150 мм), используется нагревательная мощность 30 – 40 Вт/м, на высоте над у.м. 1000 м и выше в зависимости от местных условий, но не менее 60 Вт/м. Между кабелями в желобах и водостоках должно быть расстояние не более 80 мм. Погонная мощность кабелей в водостоках и на крыше должна составлять 250 Вт/м² – 300 Вт/м².

б) Монтаж

- для фиксации нагревательного кабеля в желобах и водостоках ($\square$ 150 мм) используется скоба для желобов и скоба для водостоков (скобы для водостоков крепятся цепью). Расстояние между крепежными элементами должно быть не меньше 25 см.
- для фиксации нагревательного кабеля в нетипичных желобах, ендовах и крышах используется кровельный прихват "С" или специальные крепления, которые приняты в данной местности. Нагревательный кабель фиксируется четырьмя скобами на один метр длины.

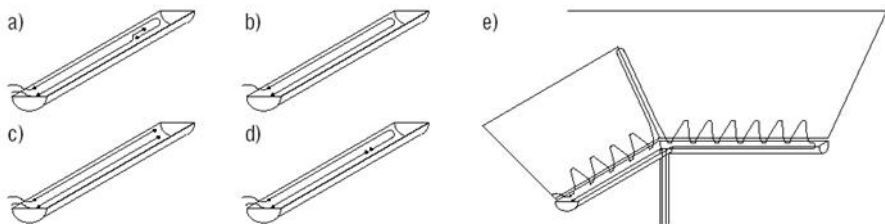

с) Элементы регулирования

Для того, чтобы эксплуатацию сделать экономной, в проводку следует включить регулятор, имеющийся в ассортименте изделий фирмы «Fenix», например, EBERLE EM 524 89 + зонд влажности ESD 524003 + термодатчик TFD 524004, или дифференциальный регулятор, подходящий для меньших систем и хорошо теплоизолированных крыш EBERLE DTR-E 3102, EB-Therm 800. Рекомендуемый диапазон настройки температуры от минус 5°C до плюс 3°C.

3. Гарантийные обязательства, рекламация

Поставщик кабельных контуров ECOFLOOR гарантирует их функциональность в течение 24 месяцев от даты установки, которая должна быть подтверждена в гарантийном паспорте (установка должна быть выполнена не позднее 6 месяцев со дня продажи), при условии:

- предъявления гарантийного паспорта и квитанции магазина,
- соблюдения метода установки в соответствии с данными инструкциями,
- представления данных по укладке кабеля, схемы соединения и результатов измерения сопротивления изоляции нагревательного кабеля.

Рекламация предъявляется в письменном виде фирме, проводившей установку, или прямо изготовителю.

С порядком предъявления рекламации можно ознакомиться и на <http://www.fenixgroup.cz>



Fenix s.r.o.

Jaroslava Jeřka 1338/18a, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>